

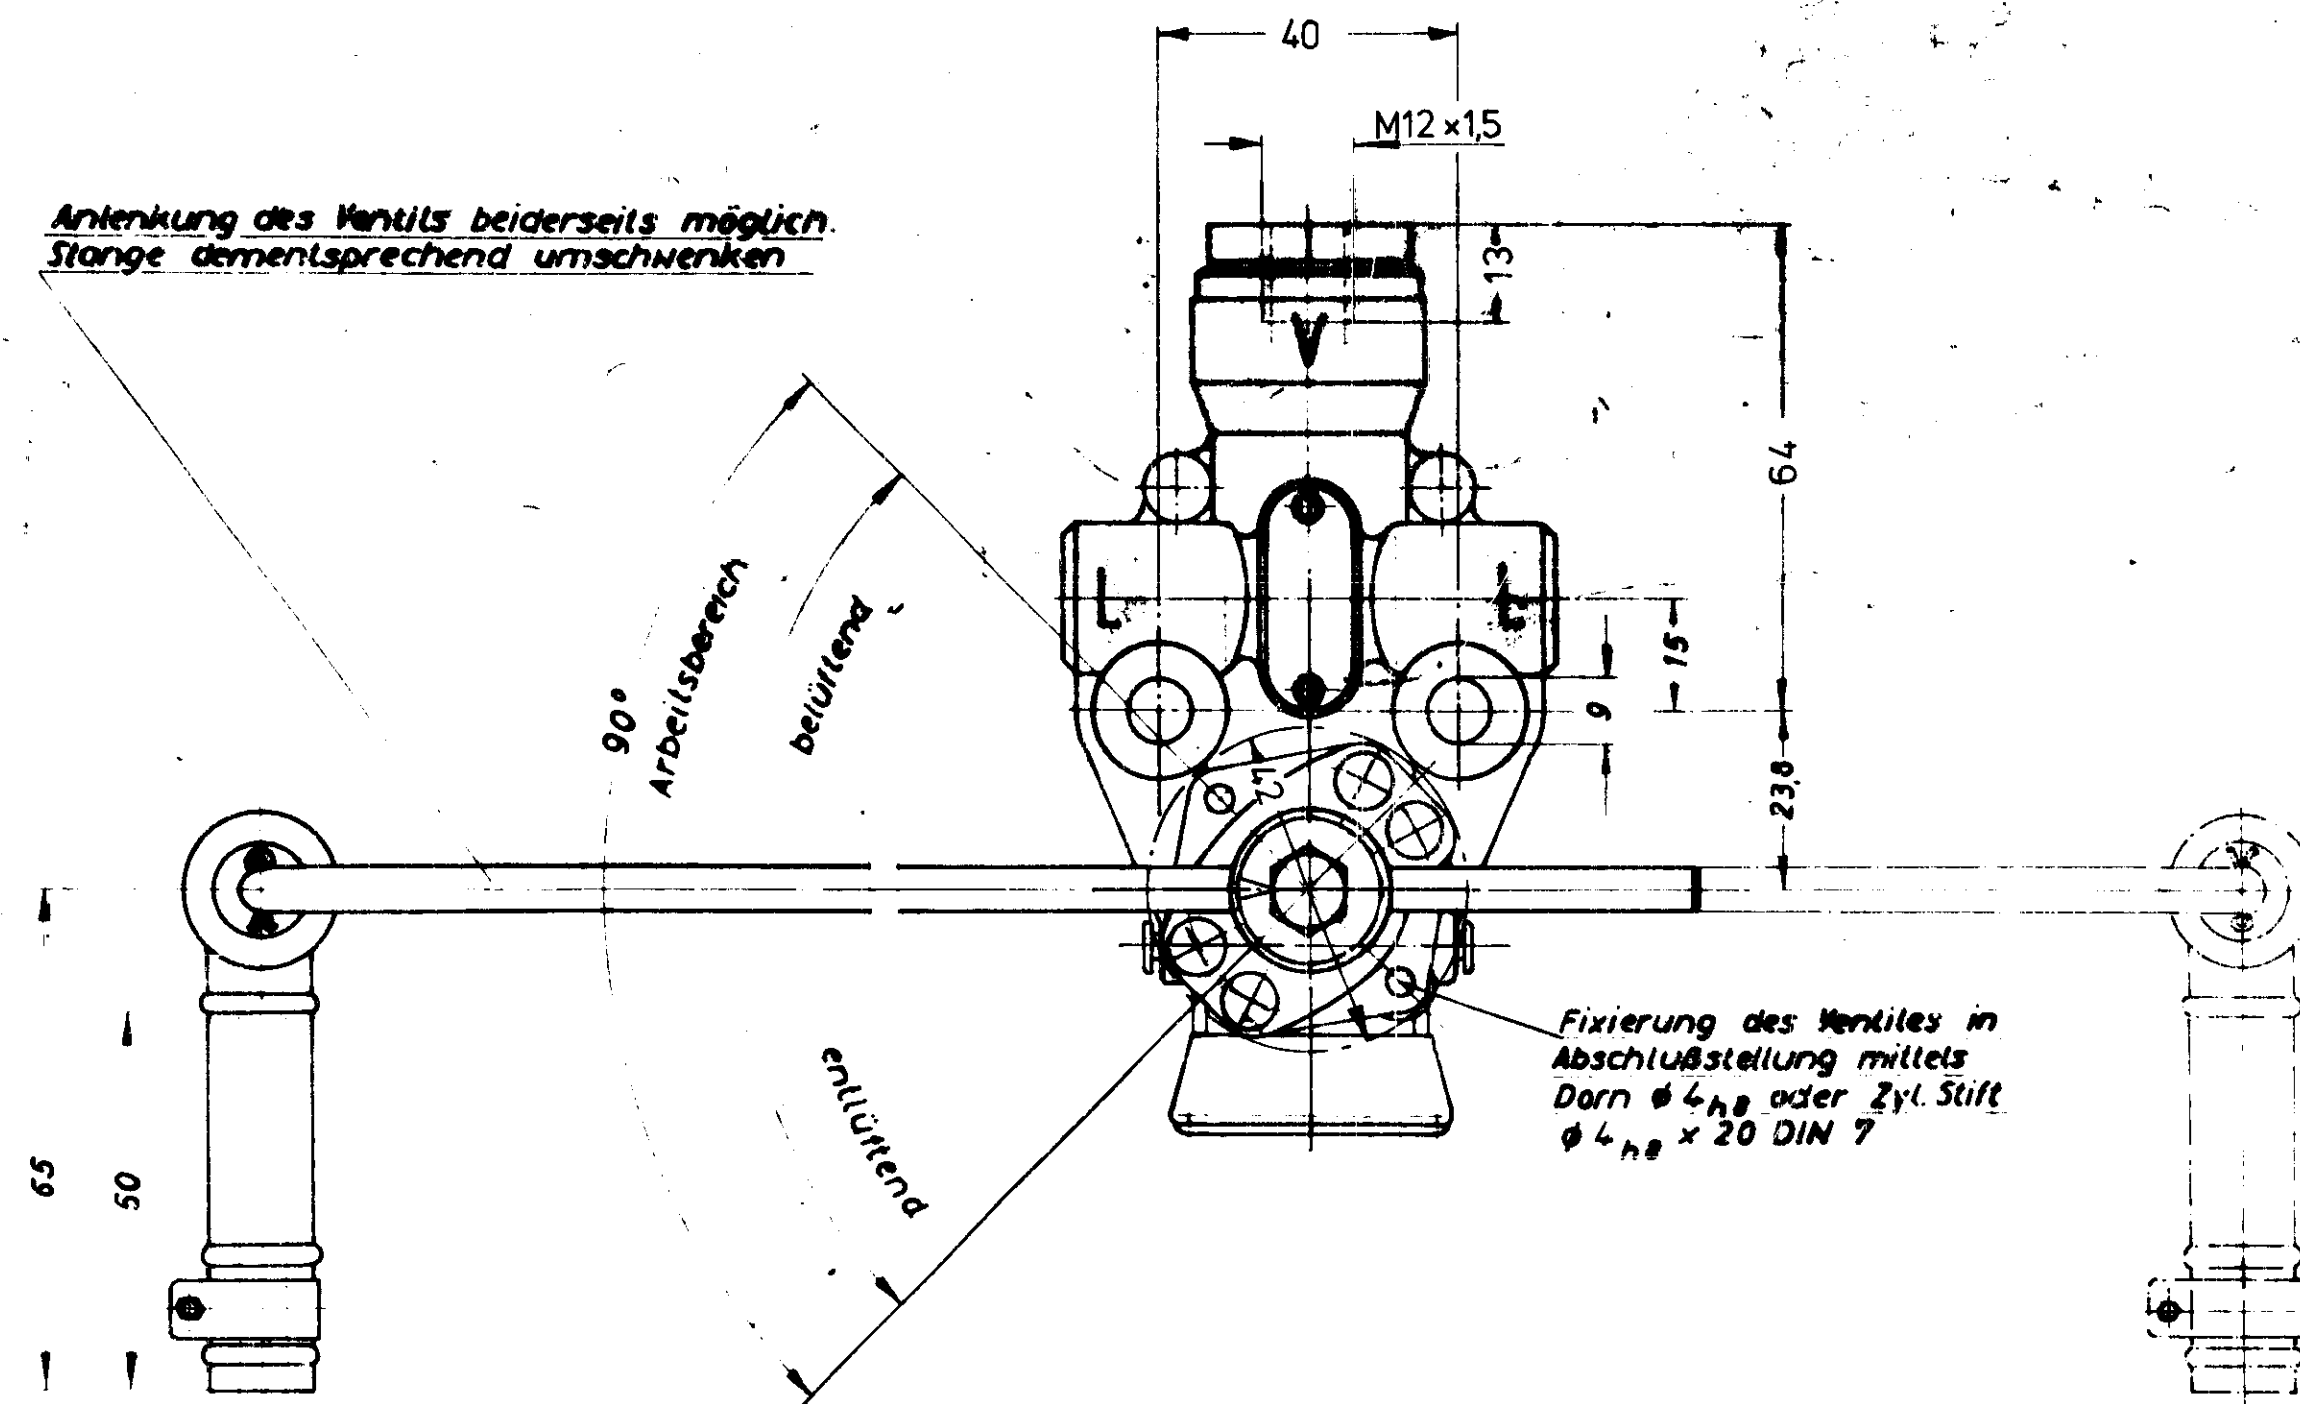


Antlenkung des Ventils beiderseits möglich.
Stange dementsprechend umschwenken

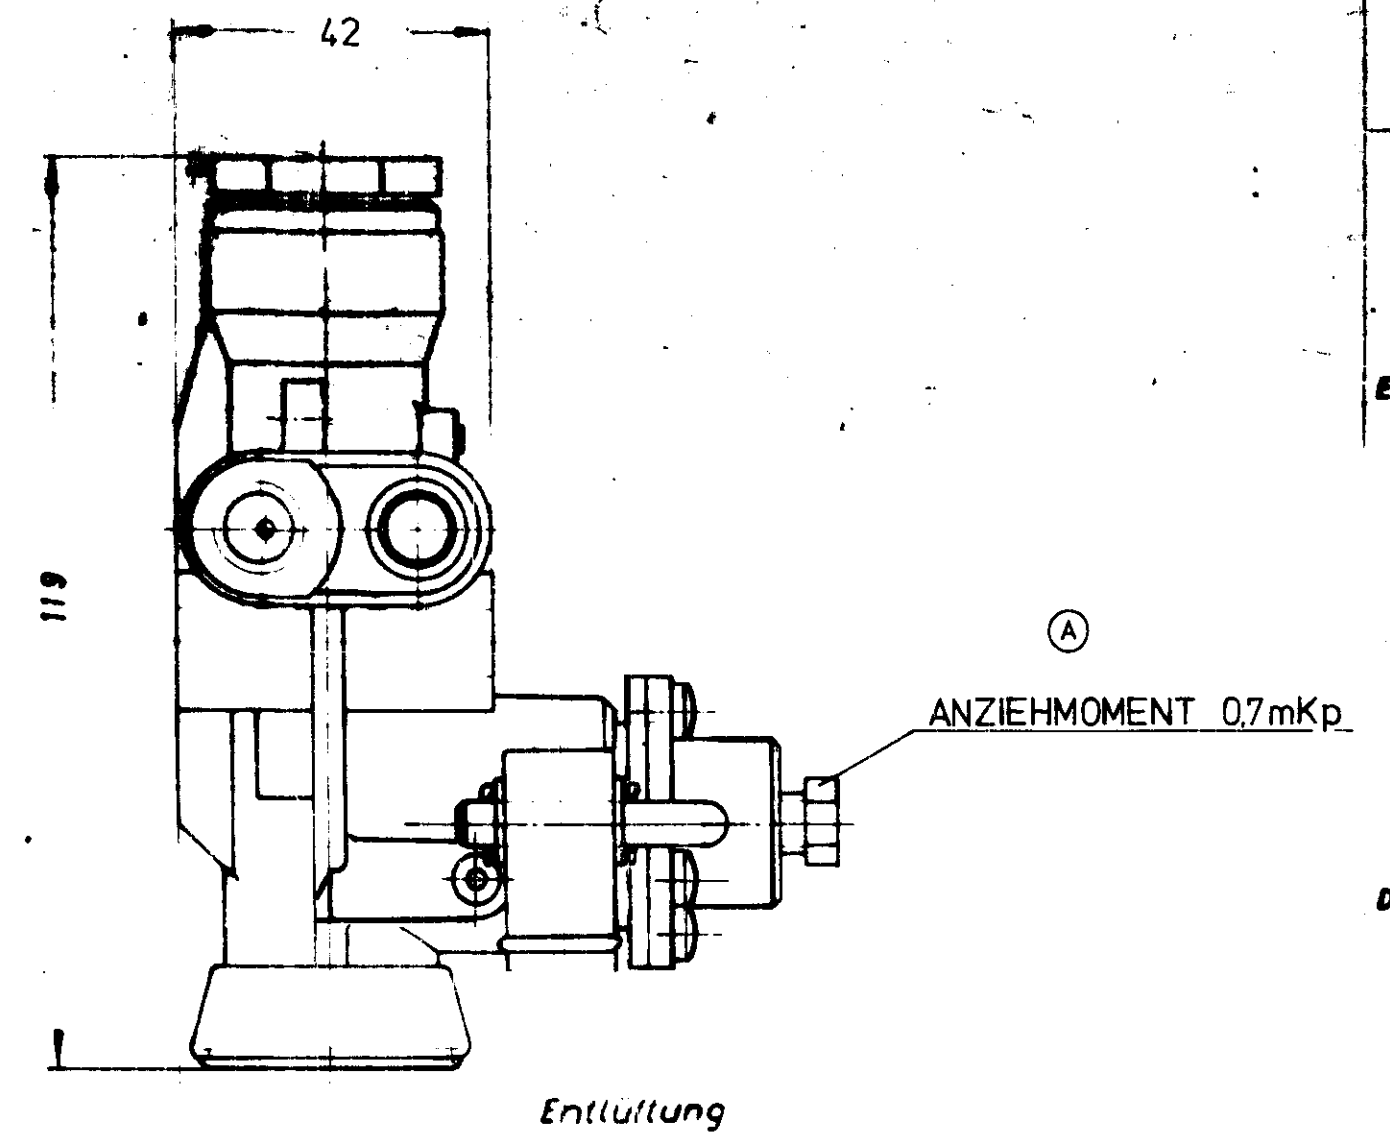


Fixierung des Ventiles in
Abschlußstellung mittels
Dorn $\phi 4_{H8}$ oder Zyl. Stift
 $\phi 4_{H8} \times 20$ DIN 7

Anschluß für Anlenkung

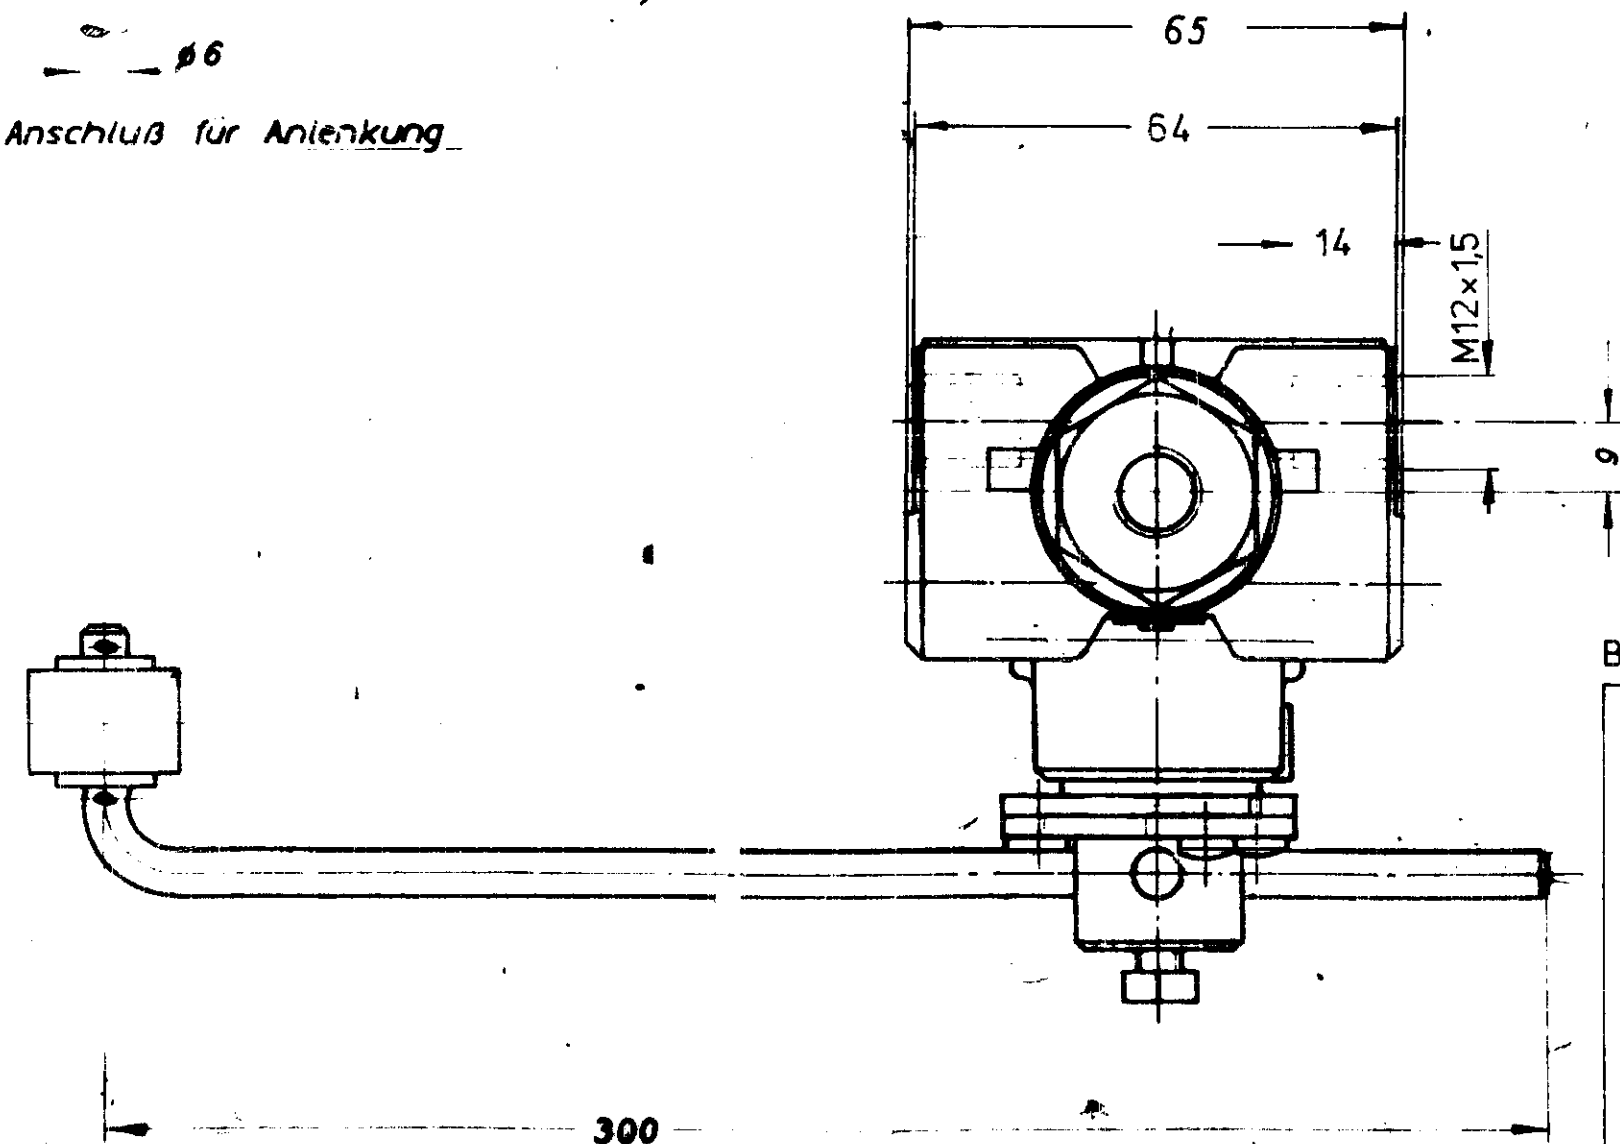

MAX. BETRIEBSDRUCK: 22 bar
THERM. ANWENDUNGSBEREICH: -40°C B.S. $+80^{\circ}\text{C}$
GEWICHT: 0,5 kg

BEI WAAGERECHTEM EINBAU ANLENKUNG ENTSPRECHEND DARSTELLUNG UMSTECKEN, MARKIERUNG AUF DER WELLE BEACHTEN.

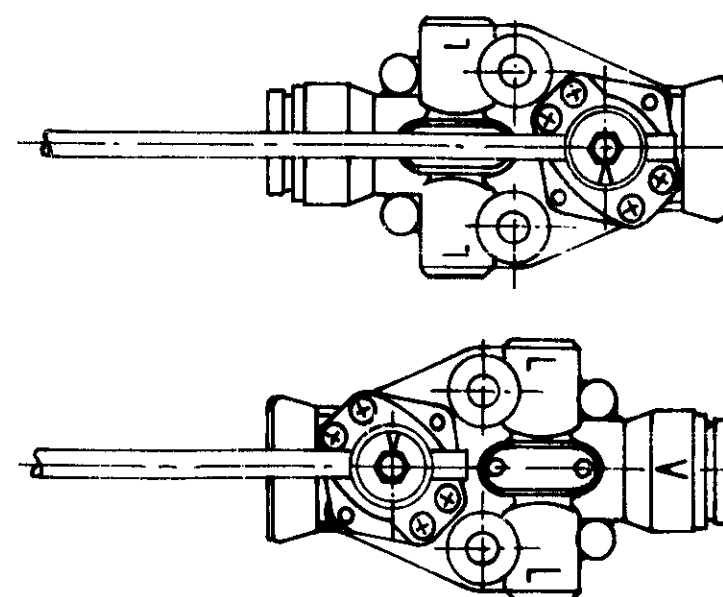

Benennung	Normblatt oder Form-Zeich.-Nr.	Werkstoff	Lfd. Nr.	Herstellung, Modell-Nr., Gesamt-Nr.	Part. Nr. (1/2)	Erzeugnis- oder Stoff-Nr.
A 0-SERIENAEND.	7872	Passerol				
Vorwand für						
Druck		Passerol				
Temperatur		22.4				
Verhältnis	1:1					
LUFTFEDERVENTIL				A464 002 4200		
				Westinghouse Hannover		