
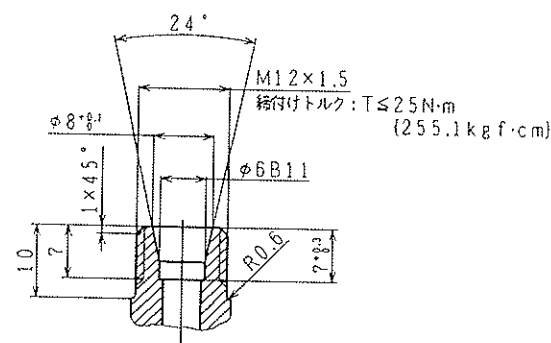



THE VALVE CORRESPONDS TO THE REGULATIONS FOR ELECTROMAGNETIC DEVICES ACCORDING TO VDE 0580

本バルブは、VDE 0580に準拠した電磁気装置の規定を満たすものである

- 1) MEDIUM : AIR
作動流体 : 空気
- 2) WORKING PRESSURE } $P_e = 0.55 \sim 1.02 \text{ MPa (5.6} \sim 10.4 \text{ kgf/cm}^2 \text{)}$
作動圧力
- 3) PERMISSIBLE PRESSURE } $P_e \leq 1.3 \text{ MPa (13.3 kgf/cm}^2 \text{)}$
許容圧力
- 4) NOMINAL DIAMETER : SUPPLY $\phi 4 \text{ mm}$, EXHAUST $\phi 4 \text{ mm}$
呼称値 : 吸入側 $\phi 4 \text{ mm}$, 吐出側 $\phi 4 \text{ mm}$
- 5) THERMAL RANGE OF APPLICATION } $-40^\circ \text{C} \sim +80^\circ \text{C}$
使用温度範囲
- 6) VOLTAGE } 24V DC
定格電圧
- 7) NOMINAL CURRENT } 0.69A
定格電流
- 8) RELATIVE DUTY CYCLE } 100% ED
相対的デューティサイクル
- 9) PROTECTION CLASS } III
保護等級
- 10) TYPE OF PROTECTION : IP 6K6K AND IP 6K7 (JED-370) WITH SEALED CONNECTIONS 1, 2, 3, 6
保護分類 : IP 6K6K AND IP 6K7 (JED-370) 接続1, 2, 3, 6を密封時
- 11) POSITION OF INSTALLATION : OPTIONAL
取り付け位置 : 任意
- 12) VOLTAGE PEAKS ON BREAKING } $< 180 \text{ V}$
破壊時最高電圧
- 13) NOMINAL PERFORMANCE } 16.6W
定格仕事量
- 14) COIL RESISTANCE } $R_{20} = 35 \pm 2 \Omega$
コイル抵抗

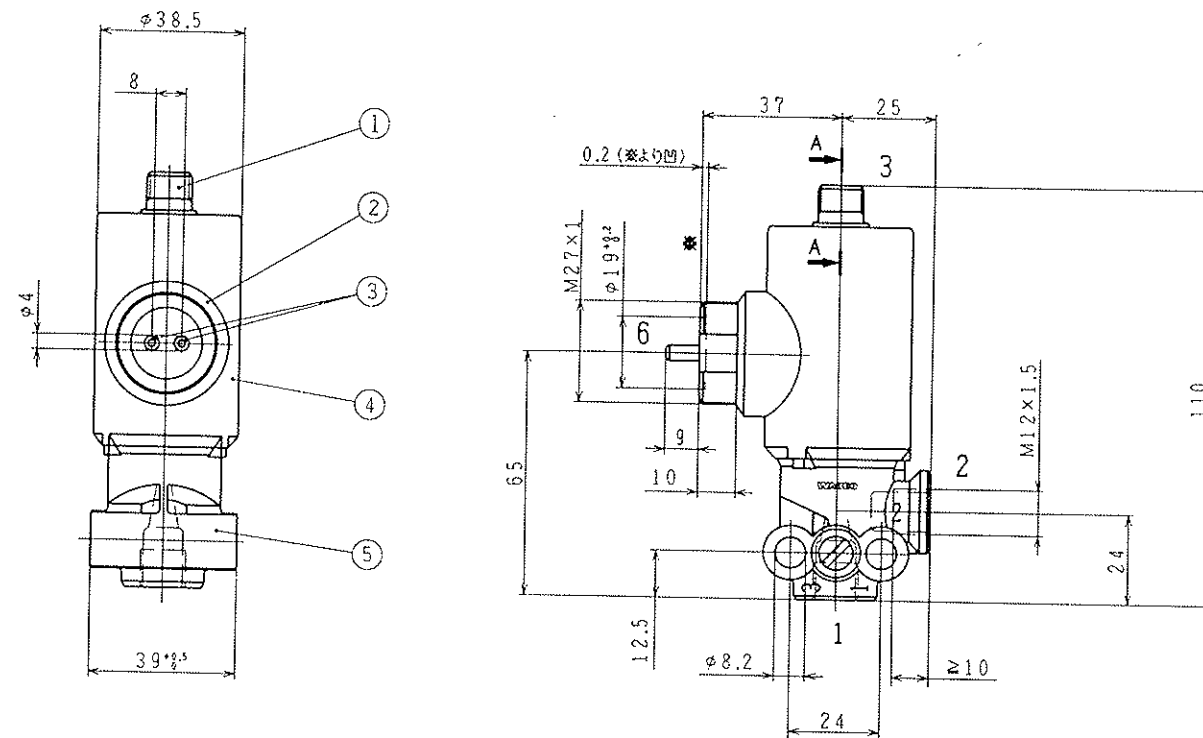

A-A 2:1

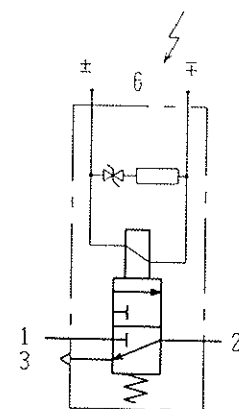

- 1 ENERGY INLET
入口
- 2 ENERGY SUPPLY
出口
- 3 EXHAUST
排気
- 6 ELECTRIC TERMINAL
電気制御端子

MATERIAL/SURFACE PROTECTION 素材/表面処理	
①	JED-565 / -
②	JED-559 / -
③	JED-570, 656
④	JED-303 / JED-739.0
⑤	JED-004 M / JED-260

GENERAL SPECIFICATION			
TREATMENT	SURFACE PROTECTION	MATERIAL	ASSY
DATE	COPYRIGHT	SIGNATURE	SANWAB
08.11.19	08.11.19	G. SHIRAI	3/2 SOLENOID VALVE
08.11.20	08.11.20	S. MATSUYAMA	3/2 ソレノイドバルブ
08.11.24	08.11.24	Y. NAKASHIMA, Y. KOTANAGI	
WISS	SCALE	PRODUCT IDENTIFICATION NO.	DATE FOR DOCUMENT
0.5	1:1	472 170 700 0	605
1.0	2:1		1/1
SIZE	T.A.	TYPE AND SIZE	CODE FOR FUNCTION
A1	146	PROJECTION	REPLACEMENT FOR
REV.	DATE		

